



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str. Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 3

Data : 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLECARE-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : STATIA DE APA TIROL

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 11.01.2021 *ora: 08:55

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 11.01.2021 /10:15

Data/ora punerii in lucru: 11.01.2021 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Raport emis la data : 14.01.2021

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 4 Data : 11.01.2021 exemplar nr.: 1

*Apa analizata : RETEA-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : TIROL - FESTO

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 11.01.2021 *ora: 08:59

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 11.01.2021 /10:15

Data/ora punerii in lucru: 11.01.2021 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare **SIMONA TEUDAN**

medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Raport emis la data : 14.01.2021

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	
Reșita-320076 ; Str.Spitalului nr.36	
www.asp-caras.ro	
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496	
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402	
E-mail: dspcs@asp-caras.ro	cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



RAPORT DE ÎNCERCARE EXAMEN CHIMIC APĂ

Nr.: 1

Data: 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: PLECARE TRATATĂ

*Beneficiar: COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1

*Locație prelevare: STATIE TRATARE TIROL

*Probă prelevată de: PENELEA MARICEL

*la data: 11.01.2021

*ora: 8:55

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 11.01.2021 / 11:10

Data / ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	43,84	max 50
Indice de Permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,56	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,321	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	8,97	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	493	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	63,81	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	101	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,04	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0</u>	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0,050</u>	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Iftime Zagor
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data: 14.01.2021

Întocmit de: Băcilă Rozalia

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * în raportul de încercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36	
www.asp-caras.ro	
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496	
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402	
E-mail: dsncs@asp-caras.ro	cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



RAPORT DE ÎNCERCARE EXAMEN CHIMIC APĂ

Nr.: 2

Data: 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: REȚEA TRATATĂ

*Beneficiar: COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1

*Locație prelevare: TIROL FESTO

*Probă prelevată de: PENELEA MARICEL

*la data: 11.01.2021

*ora: 8:59

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 11.01.2021 / 11:10

Data / ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	44,52	max 50
Indice de Permanganate	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,88	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,220	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	8,97	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	490	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	59,56	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	74	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	6,94	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0</u>	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0,010</u>	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Iftime Zagor
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / Locțiitor
Dr. SILADI MIHAELA
medic principal
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data: 14.01.2021

Întocmit de: Băcilă Rozalia

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * în raportul de încercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP- Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro


Telefon : 0255/214091; 0255/211402 ; 0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 7 Data : 11.01.2021 exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLECARE -APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : STATIE TRATARE BINIS

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 11.01.2021 *ora: 09:25

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 11.01.2021 /10:15

Data/ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: **Dr. SIMONA TEUDAN**
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 14.01.2021

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP- Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 8 Data : 11.01.2021 exemplar nr.: 1

* Apa analizata : RETEA -APA CLORINATA

* Beneficiar : COMUNA DOCLIN

* Adresa: DOCLIN, NR.1

* Locatie prelevare : CIMITIR BINIS

* Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 11.01.2021 *ora: 09:30

* Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 11.01.2021 /10:15

Data/ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: **Dr. SIMONA TEUDAN**
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 14.01.2021

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata


Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36	
www.asp-caras.ro	
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496	
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402	
E-mail: dsdcs@asp-caras.ro	cod operator 711

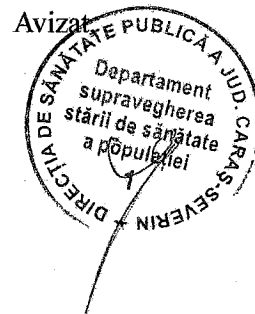

**RAPORT DE ÎNCERCARE
EXAMEN CHIMIC APĂ**

Nr.: 3

Data: 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: PLECARE TRATATĂ

*Beneficiar: COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1

*Locație prelevare: STAȚIE TRATARE DOCLIN

*Probă prelevată de: PENELEA MARICEL

*la data: 11.01.2021

*ora: 9:10

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 11.01.2021 / 11:10

Data / ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	20,17	max 50
Indice de Permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,56	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,330	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,36	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	279	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	24,1	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	53	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	6,98	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0,020	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Iftime Zagor
Chim

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data: 14.01.2021

Întocmit de: Băcilă Rozalia

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * în raportul de încercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36	
www.asp-caras.ro	
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496	
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402	
E-mail: dsnpcs@asp-caras.ro	cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



**RAPORT DE ÎNCERCARE
EXAMEN CHIMIC APĂ**

Nr.: 4

Data: 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: REȚEA TRATATĂ

*Beneficiar: COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1

*Locație prelevare: DOCLIN PRIMARIE

*Probă prelevată de: PENELEA MARICEL

*la data: 11.01.2021

*ora: 9:15

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 11.01.2021 / 11:10

Data / ora punerii în lucru: 13.01.2021 / 13:10

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	19,83	max 50
Indice de Permanganate	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,6	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,235	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,14	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	278	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	26,94	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	42	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	6,99	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0</u>	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0,030</u>	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Iltime Zagor
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor
Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data: 14.01.2021

Întocmit de: Băcilă Rozalia

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * în raportul de încercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0

Avizat



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 5 Data : 11.01.2021 exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLECARE-APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : STATIE TRATARE DOCLIN

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 11.01.2021 *ora: 09:10

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 11.01.2021 /10:15

Data/ora punerii in lucru: 11.01.2021 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicina de laborator
cod 771408

Validat,
Manager Tehnic / Inceputor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 14.04.2021

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0

Avizat



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 6 Data : 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : RETEA -APA CLORINATA

*Beneficiar : COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare : PRIMARIE DOCLIN

*Proba prelevata de: PENELEA MARICEL *la data: 11.01.2021 *ora: 09:15

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 11.01.2021 /10:15

Data/ora punerii in lucru: 11.01.2021 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

DR. SIMONA TEODAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Validat,
Manager Tehnic / Locuitor

DR. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 14.01.2021

Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36	
www.asp-caras.ro	
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496	
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402	
E-mail: dsps@asp-caras.ro	cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0

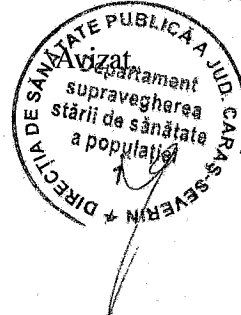

RAPORT DE ÎNCERCARE EXAMEN CHIMIC APĂ

Nr.: 5

Data: 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: PLECARE TRATATĂ

*Beneficiar: COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN, NR. 1

*Locație prelevare: STAȚIE TRATARE BINIȘ

*Probă prelevată de: PENELEA MARICEL

*la data:11.01.2021

*ora: 9:25

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 11.01.2021 / 11:10

Data / ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	45,14	max 50
Indice de Permanganate	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,92	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,242	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	8,07	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	492	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	62,39	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	53	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	6,832	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0</u>	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0,035</u>	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Iftime Zagorze
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data: 14.01.2021

Întocmit de: Băcilă Rozalia

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * în raportul de încercare)


Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36 www.asp-caras.ro Telefon : 0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496 Fax : 0255/224691 ; 0255/211402 E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



RAPORT DE ÎNCERCARE EXAMEN CHIMIC APĂ

Nr.: 6

Data: 11.01.2021

exemplar nr.: 1

*Apa analizată: REȚEA TRATATĂ

*Beneficiar: COMUNA DOCLIN

*Adresa: DOCLIN , NR. 1

*Locație prelevare: BINIȘ CIMITIR

*Probă prelevată de: PENELEA MARICEL

*la data:11.01.2021

*ora: 9:30

*Probă transportată la 2-8°C: DA

Data / ora recepției: 11.01.2021 / 11:10

Data / ora punerii în lucru: 11.01.2021 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	< 0,014	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO.7890/3-1998 PS-CH-03	46,92	max 50
Indice de Permanganate	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,56	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	0,194	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	7,18	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	492	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	60,97	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	90	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	6,82	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0</u>	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	<u>0,021</u>	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

* Date furnizate de beneficiar

**Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Ilina Zagorac
Chimist

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor

SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data: 14.01.2021

Întocmit de: Băcilă Rozalia

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * în raportul de încercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.