



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN  
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 1



## RAPORT DE INCERCARE EXAMEN CHIMIC APA

Nr.: 154

Data: 20.03.2023

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata: PLECARE APA CLORINATA

\*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL  
COM.DOCLIN

\*Adresa: DOCLIN,NR.1, JUD.CARAS-SEVERIN

\*Locatie prelevare: PLECARE-DOCLIN

\*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN

\*la data: 20.03.2023

\*ora: 08:40

\*Proba transportata la 2-8°C: DA

Data /ora receptiei: 20.03.2023 / 10:45

Data/ora punerii in lucru: 20.03.2023 / 10:50

|                    |             |               |                             |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Monitorizare audit | Contra cost | Tematica M.S. | Monitorizare operationala X |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|

| Parametru             | Unitate de masura | Metoda de analiza                 | Rezultat    | **Valori normal admise |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Amoniu                | mg/l              | SR ISO 7150 -1/2001<br>PS-CH-02   | <0,021      | max 0,5                |
| Nitriti               | mg/l              | SR EN 6777/A99/2002<br>PS-CH-01   | 0,105       | max 0,5                |
| Nitrati               | mg/l              | SR ISO 7890/3-2000<br>PS-CH-18    | 9,56        | max 50                 |
| Indice de permanganat | mg,O2/l           | SR EN ISO 8467/2001<br>PS-CH-10   | 0,96        | max 5,0                |
| Turbiditate           | grd FTU           | SR EN ISO 7027-1/2016<br>PS-CH-07 | -           | max.5                  |
| Duritate totala       | grd germane       | SR ISO 6059/2008<br>PS-CH-09      | <u>1,68</u> | min 5                  |
| Conductivitate        | μs/cm             | SR EN 27888/1997<br>PS-CH-06      | 340         | max 2500               |
| Cloruri               | mg/l              | SR ISO 9297/2001<br>PS-CH-16      | 12,05       | max 250                |
| Fier total            | μg/l              | SR ISO 6332/C91/2006<br>PS-CH-11  | 171         | max 200                |
| pH                    | Unitati pH        | SR ISO 10523/2012<br>PS-CH-05     | 6,80        | ≥ 6,5 - ≤ 9,5          |

|                     |      |                                   |       |                                               |
|---------------------|------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Clor rezidual liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018<br>PS-CH-04 | 0,142 | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                         |
| Clor rezidual total | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018<br>PS-CH-04 | -     | Cl liber min.<br>80% din Cl total<br>rezidual |

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

bioch. BĂDILĂ ROZALIA  
BIOCHIMIST  
COD PARAFĂ : 550049

Validat,  
Manager Tehnic / Ioctiitor

Dr. SILADI MIHAELA  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Raport emis la data: 21.03.2023

Intocmit de: Preda Ramona

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa reproducerea partiala.



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN  
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dsps@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH.ed-1/rev. 1



RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN CHIMIC APA

Nr.: 155

Data: 20.03.2023

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata: PLECARE APA CLORINATA

\*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL  
COM.DOCLIN

\*Adresa: DOCLIN,NR.1, JUD.CARAS-SEVERIN

\*Locatie prelevare: RETEA-FAM.VOINEA-DOCLIN

\*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN \*la data: 20.03.2023

\*ora: 08:48

\*Proba transportata la 2-8°C: DA

Data /ora receptiei: 20.03.2023 / 10:45

Data/ora punerii in lucru: 20.03.2023 / 10:50

|                    |             |               |                             |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Monitorizare audit | Contra cost | Tematica M.S. | Monitorizare operationala X |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|

| Parametru             | Unitate de masura | Metoda de analiza                 | Rezultat    | **Valori normal admise |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Amoniu                | mg/l              | SR ISO 7150 -1/2001<br>PS-CH-02   | <0,021      | max 0,5                |
| Nitriti               | mg/l              | SR EN 6777/A99/2002<br>PS-CH-01   | <0,014      | max 0,5                |
| Nitrati               | mg/l              | SR ISO 7890/3-2000<br>PS-CH-18    | 7,94        | max 50                 |
| Indice de permanganat | mg,O2/l           | SR EN ISO 8467/2001<br>PS-CH-10   | 2,56        | max 5,0                |
| Turbiditate           | grd FTU           | SR EN ISO 7027-1/2016<br>PS-CH-07 | -           | max.5                  |
| Duritate totala       | grd germane       | SR ISO 6059/2008<br>PS-CH-09      | <u>1,34</u> | min 5                  |
| Conductivitate        | μs/cm             | SR EN 27888/1997<br>PS-CH-06      | 273         | max 2500               |
| Cloruri               | mg/l              | SR ISO 9297/2001<br>PS-CH-16      | -           | max 250                |
| Fier total            | μg/l              | SR ISO 6332/C91/2006<br>PS-CH-11  | 154         | max 200                |
| pH                    | Unitati pH        | SR ISO 10523/2012<br>PS-CH-05     | 6,70        | ≥ 6,5 - ≤ 9,5          |

|                     |      |                                   |   |                                               |
|---------------------|------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Clor rezidual liber | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018<br>PS-CH-04 | - | $\geq 0,1 - \leq 0,5$                         |
| Clor rezidual total | mg/l | SR EN ISO 7393-2/2018<br>PS-CH-04 | - | Cl liber min.<br>80% din Cl total<br>rezidual |

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

bioch. ~~BĂBILĂ ROZALIA~~  
BIOCHIMIST  
COD PARAFĂ: 550049

Raport emis la data: 21.03.2023  
Intocmit de: Preda Ramona

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA  
medic primar  
medicina de laborator  
COD: A56156

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-  
Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa  
reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 : Str.Spitalului nr.36


www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 :0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 : 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

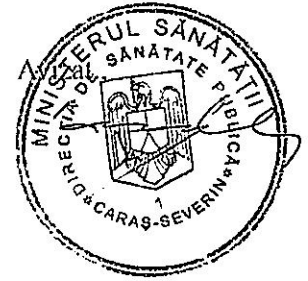

**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 154

Data : 20.03.2023

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : PLECARE- APA POTABILA CLORINATA

\*Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DOCLIN

\*Adresa: DOCLIN, NR.1, CARAS-SEVERIN

\*Locatie prelevare : DOCLIN-PLECARE

\*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN

\*la data: 20.03.2023

\*ora: 08:40

\*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 20.03.2023 / 10:45

Data/ora punerii in lucru: 20.03.2023 / 11:00

|                    |             |               |                             |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Monitorizare audit | Contra cost | Tematica M.S. | Monitorizare operationala X |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|

| Parametru                                    | Unitate de masura | Metoda de analiza                | Rezultat | **Valori normal admise     |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|
| Nr.total germeni la 37 °C                    | UFC/ml            | SR EN ISO 6222/2004<br>PS-M-13   | 0        | Nici o modificare anormala |
| Nr.total germeni la 22 °C                    | UFC/ml            | SR EN ISO 6222/2004<br>PS-M-13   | 0        | Nici o modificare anormala |
| Bacterii coliforme                           | UFC/100 ml        | SR EN ISO 9308-1/2015<br>PS-M-10 | 0        | 0                          |
| Escherichia Coli                             | UFC/100 ml        | SR EN ISO 9308-1/2015<br>PS-M-10 | 0        | 0                          |
| Enterococi intestinali                       | UFC/100 ml        | SR EN ISO 7899-2/2002<br>PS-M-11 | 0        | 0                          |
| Clostridium perfringens<br>(inclusiv sporii) | UFC/100 ml        | SR ISO 14189 / 2017<br>PS-M-12   | -        | 0                          |
| Pseudomonas aeruginosa                       | UFC/100 ml        | SR ISO 16266/2008<br>PS-M-14     | -        | 0                          |

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

**Dr. SILA DI MITAELA**  
medicină de laborator  
COD: A56135

Validat.

Manager Tehnic / lociitor

**Dr. SILA DI MITAELA**  
medicină de laborator  
COD: A56135

Raport emis la data : 23.03.2023

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP- Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 : Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro


Telefon :0255/214091;0255/211402 :0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 : 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 155

Data : 20.03.2023

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : RETEA- APA POTABILA CLORINATA

\*Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DOCLIN

\*Adresa: DOCLIN, NR.1, CARAS-SEVERIN

\*Locatie prelevare : DOCLIN-FAM.VOINEA ,RETEA

\*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN

\*la data: 20.03.2023

\*ora: 08:48

\*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 20.03.2023 / 10:45

Data/ora punerii in lucru: 20.03.2023 / 11:00

|                    |             |               |                             |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Monitorizare audit | Contra cost | Tematica M.S. | Monitorizare operationala X |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|

| Parametru                                    | Unitate de masura | Metoda de analiza                | Rezultat | **Valori normal admise     |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|
| Nr.total germeni la 37 °C                    | UFC/ml            | SR EN ISO 6222/2004<br>PS-M-13   | 0        | Nici o modificare anormala |
| Nr.total germeni la 22 °C                    | UFC/ml            | SR EN ISO 6222/2004<br>PS-M-13   | 0        | Nici o modificare anormala |
| Bacterii coliforme                           | UFC/100 ml        | SR EN ISO 9308-1/2015<br>PS-M-10 | 0        | 0                          |
| Escherichia Coli                             | UFC/100 ml        | SR EN ISO 9308-1/2015<br>PS-M-10 | 0        | 0                          |
| Enterococi intestinali                       | UFC/100 ml        | SR EN ISO 7899-2/2002<br>PS-M-11 | 0        | 0                          |
| Clostridium perfringens<br>(inclusiv sporii) | UFC/100 ml        | SR ISO 14189 / 2017<br>PS-M-12   | -        | 0                          |
| Pseudomonas aeruginosa                       | UFC/100 ml        | SR ISO 16266/2008<br>PS-M-14     | -        | 0                          |

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:  
Dr. Silvia M. P. P.  
medic primar  
medicina de laborator  
COD: A56135

Validat,  
Manager Tehnic / Logistic  
Dr. Silvia M. P. P.  
medic primar  
medicina de laborator  
COD: A56135

Raport emis la data : 23.03.2023

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP- Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.