



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 2



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.:606

Data:18.09.2023

exemplar nr.:1

*Apa analizata: APA POTABILA CLORINATA

*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL
COM.DOCLIN

*Adresa: LOC.DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare: TIROL-PLECARE

*Proba prelevata de:UDOVITA MARIAN

*la data:18.09.2023

*ora: 08:10

*Proba transportata la 2-8°C: DA

Data/ ora receptiei:18.09.2023 / 10:45

Data/ ora punerii in lucru:18.09.2023 / 10:50

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	------------------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise	Limita de cuantificare
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	$\leq 0,04$	max. 0,50	0,04
***Nitriti	mg/l	SR EN 6777/A99/2002 PS-CH-01	0,079	max. 0,5 (la iesire din statia de tratare max. 0,1)	0,01
***Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-2000 PS-CH-18	2,23	max. 50	0,1
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	0,96	max. 5,0	0,5
Turbiditate	grd FTU	SR EN ISO 7027-1/2016 PS-CH-07	0,91	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0,4
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	<u>1,20</u>	min. 5	1
Conductivitate	μs/cm (20°C)	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	558	max. 2.500	5,5
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	51,8	max. 250	0,7

Fier total	µg/l	SR ISO 6332/C91/2006 PS-CH-11	90	max 200	21,2
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,4	$\geq 6,5 - \leq 9,5$	0,2
Clor rezidual liber	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018 PS-CH-04	-	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0,1
Clor rezidual total	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018 PS-CH-04	-	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0,1

* Date furnizate de beneficiar

**Conform OG 7 / 2023

*** Valoare admisa :

In plus fata de valoarea parametrului se respecta conditia $(\text{Nitrat}/50 + \text{Nitrit}/3) \leq 1$
Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic .

Responsabil incercare:

bioch. **BĂCILĂ ROZALIA**
BIOCHIMIST
COD PARAFĂ : 550049

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor



Raport emis la data: 19.09.2023
Intocmit de: Preda Ramona

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 : Str.Spitalului nr.36


www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10-RI-01CH ed.1 /rev. 2

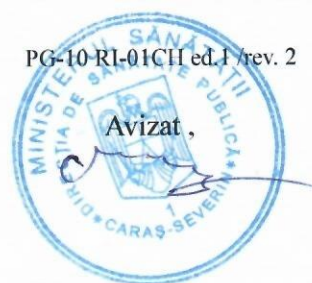

**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.:607

Data:18.09.2023

exemplar nr.:1

*Apa analizata: APA POTABILA CLORINATA

*Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL
COM.DOCLIN

*Adresa: LOC.DOCLIN, NR.1

*Locatie prelevare: TIROL-RETEA-SCOALA

*Proba prelevata de:UDOVITA MARIAN

*la data:18.09.2023

*ora: 08:20

*Proba transportata la 2-8°C: DA

Data/ ora receptiei:18.09.2023 / 10:45

Data/ ora punerii in lucru:18.09.2023 / 10:50

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	------------------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise	Limita de cuantificare
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	$\leq 0,04$	max. 0,50	0,04
***Nitriti	mg/l	SR EN 6777/A99/2002 PS-CH-01	$\leq 0,01$	max. 0,5 (la iesire din statia de tratare max. 0,1)	0,01
***Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-2000 PS-CH-18	18,5	max. 50	0,1
Indice de permanganat	mgO ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,92	max. 5,0	0,5
Turbiditate	grd FTU	SR EN ISO 7027-1/2016 PS-CH-07	0,25	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	0,4
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	≤ 1	min. 5	1
Conductivitate	μs/cm (20°C)	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	316	max. 2.500	5,5
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	-	max. 250	0,7

Fier total	µg/l	SR ISO 6332/C91/2006 PS-CH-11	≤ 21	max 200	21,2
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	6,74	≥ 6,5 - ≤ 9,5	0,2
Clor rezidual liber	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018 PS-CH-04	0,425	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0,1
Clor rezidual total	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018 PS-CH-04	-	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0,1

* Date furnizate de beneficiar

**Conform OG 7 / 2023

*** Valoare admisa :

In plus fata de valoarea parametrului se respecta conditia (Nitrat/50 + Nitrit/3) ≤ 1
Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic .

Responsabil incercare:

bioch. BĂCILĂ ROZALIA
BIOCHIMIST
COD PARAFĂ : 550049

Validat,
Manager Tehnic / loctiitor



Raport emis la data: 19.09.2023

Intocmit de: Preda Ramona

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 : Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 : 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 1



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 606

Data : 18.09.2023

exemplar nr.: 1

*Apa analizata : PLECARE- APA POTABILA CLORINATA

*Beneficiar : SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM. DOCLIN

*Adresa : DOCLIN, NR.1, JUD.CARAS-SEVERIN

*Locatie prelevare : TIROL-PLECARE

*Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN *la data: 18.09.2023 *ora: 08:10

*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 18.09.2023 / 10:45

Data/ora punerii in lucru: 18.09.2023 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Fara modificari anormale
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Fara modificari anormale
Bacterii coliforme	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-LM-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform OG 7 / 2023.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic

Responsabil incercare:

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 21.09.2023

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Validat,

Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro

cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 1



**RAPORT DE INCERCARE
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 607

Data : 18.09.2023

exemplar nr.: 1

* Apa analizata : RETEA- APA POTABILA CLORINATA

* Beneficiar : SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COM. DOCLIN

* Adresa : DOCLIN, NR.1, JUD.CARAS-SEVERIN

* Locatie prelevare : TIROL-SCOALA

* Proba prelevata de: UDOVITA MARIAN * la data: 18.09.2023 * ora: 08:20

* Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 18.09.2023 / 10:45

Data/ora punerii in lucru: 18.09.2023 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Fara modificari anormale
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Fara modificari anormale
Bacterii coliforme	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-LM-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

* Date furnizate de beneficiar

**Conform OG 7 / 2023.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic

Responsabil incercare:

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport emis la data : 21.09.2023

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Validat,

Manager Tehnic / loctiitor

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar (marcate cu * in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral ,fara acordul DSP Caras-Severin, Este interzisa reproducerea partiala.