

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro cod operator 711

RAPORT DE INCERCARE APA

Nr....1055...

Ziua...23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – RETEA -CLORINATA

Beneficiar :COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR.1

Locatia sursei: DOCLIN NR. 1

Proba recoltata de: GHEORGHE RADU, la data:23.10.2019, ora:08:25

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019 /10:10

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---------------	---------------	---------------------------

REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:

Parametrii analizati	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	Valori normal admise Lege 458/2002 Republicata in 2011
Nr.total colonii la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total colonii la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LM-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-LM-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	SR ISO 16266/2008 PS-LM-14	-	0

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Validat,

Manager Laborator,

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicina de laborator
cod 711116

Raport microbiologie data emiterii:25.10.2019

Intocmit: As. Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro cod operator 711

**RAPORT DE INCERCARE APA**

Nr...1059.....

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – REȚEA CLORINATA- APA TRATATA

Beneficiar : COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR 1

Locatia sursei : DOCLIN NR 1

Proba recoltata de, PENELEA MARICEL , la data:23.10. 2019, ora: 08: 25

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019/10 : 20

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

REZULTAT EXAMEN CHIMIC:

Parametrul	unitate de masura	Metoda de analiza	Valoare determinata	Valoare maxima admisa conform Legii 458/2002 Republicata in 2011
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001	< 0,021	max 0,5
Nitriti	(mg/l)	SR EN 26777/2002	< 0,014	max 0,5
Nitrati	(mg/l)	SR ISO 7890-3/2000	4,65	max 50
Oxidabilitate (Indice de permanganat)	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/01	2,04	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001	1,85	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008	2,91	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/97	428	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996	85	max 200
pH	Unitati de pH	SR ISO 10523/2012	7,698	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978	-	≥ 0,1 - ≤ 0,5
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978	-	Clor liber min 80% din clor total rezid.

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

[Signature]
Nume Zagorca
Chimist

Validat,
Manager Laborator,

Raport chimie data emiterii: 25.10.2019
Intocmit....ch.pr. Zagorca Iftime.....

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408
[Signature]

Nota

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PGL-19 BA-11 ed.5 / rev. 0



RAPORT DE INCERCARE APA

Nr....1054...

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – RETEA -CLORINATA

Beneficiar :COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR.1

Locatia sursei: STATIE DOCLIN

Proba recoltata de: GHEORGHE RADU, la data:23.10.2019, ora:08:20

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019 /10:10

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---------------	---------------	---------------------------

REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:

Parametrii analizati	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	Valori normal admise Lege 458/2002 Republicata in 2011
Nr.total colonii la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total colonii la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LM-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-LM-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	SR ISO 16266/2008 PS-LM-14	-	0

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Validat,

Manager Laborator,

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771006

Raport microbiologie data emiterii:25.10.2019

Intocmit: As. Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dsps@asp-caras.ro cod operator 711

PGL-19 BA-11 ed.5 /rev. 0



RAPORT DE INCERCARE APA

Nr....1058.....

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – PLECARÉ CLORINATA- APA TRATATA

Beneficiar : COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR 1

Locatia sursei : STATIE DOCLIN

Proba recoltata de, PENELEA MARICEL , la data:23.10. 2019, ora: 08: 20

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019/10 : 20

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

REZULTAT EXAMEN CHIMIC:

Parametrul	unitate de masura	Metoda de analiza	Valoare determinata	Valoare maxima admisa conform Legii 458/2002 Republicata in 2011
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001	< 0,021	max 0,5
Nitriti	(mg/l)	SR EN 26777/2002	< 0,014	max 0,5
Nitrati	(mg/l)	SR ISO 7890-3/2000	4,78	max 50
Oxidabilitate (Indice de permanganat)	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/01	2,08	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001	1,39	
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008	3,03	max.5
Conductivitate	µs/cm	SR EN 27888/97	520	min 5 max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001	18,79	max 250
Fier total	µg/l	SR ISO 6332/1996	106	max 200
pH	Unitati de pH	SR ISO 10523/2012	7,848	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978	-	≥ 0,1 - ≤ 0,5
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978	-	Clor liber min 80% din clor total rezid.

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Iftime Zagorca
Chimist

Validat,
Manager Laborator,

Raport chimie data emiterii: 25.10.2019
Intocmit....ch.pr. Zagorca Iftime.....

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 774408

Nota

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

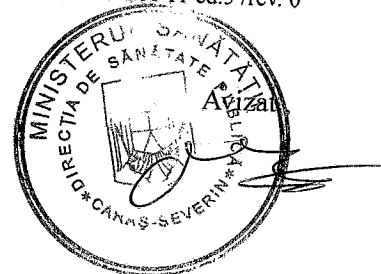
Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: **dsps@asp-caras.ro** cod operator 711

PGL-19 BA-11 ed.5 /rev. 0



RAPORT DE INCERCARE APA

Nr....1052...

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – PLECARE -CLORINATA

Beneficiar :COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR.1

Locatia sursei: STATIE BINIS

Proba recoltata de: GHEORGHE RADU, la data:23.10.2019, ora:08:05

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019 /10:10

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---------------	---------------	---------------------------

REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:

Parametrii analizati	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	Valori normal admise Lege 458/2002 Republicata in 2011
Nr.total colonii la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total colonii la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LM-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-LM-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	SR ISO 16266/2008 PS-LM-14	-	0

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicina de laborator
COD: A56156

Validat,

Manager Laborator,

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicina de laborator
cod 711498

Raport microbiologie data emiterii:25.10.2019

Intocmit: As. Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde 1 pagina.


Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dsps@asp-caras.ro cod operator 711

**RAPORT DE INCERCARE APA**

Nr....1056.....

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – PLECARÉ CLORINATA- APA TRATATA

Beneficiar : COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR 1

Locatia sursei : STATIE BINIS

Proba recoltata de, PENELEA MARICEL , la data:23.10. 2019, ora: 08: 05

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019/10 : 20

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

REZULTAT EXAMEN CHIMIC:


Parametrul	unitate de masura	Metoda de analiza	Valoare determinata	Valoare maxima admisa conform Legii 458/2002 Republicata in 2011
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001	< 0,021	max 0,5
Nitriti	(mg/l)	SR EN 26777/2002	< 0,014	max 0,5
Nitrati	(mg/l)	SR ISO 7890-3/2000	4,65	max 50
Oxidabilitate (Indice de permanganat)	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/01	2,88	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001	1,10	
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008	3,03	max.5
Conductivitate	µs/cm	SR EN 27888/97	398	min 5 max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001	20,56	max 250
Fier total	µg/l	SR ISO 6332/1996	85	max 200
pH	Unitati de pH	SR ISO 10523/2012	7,816	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978	-	≥ 0,1 - ≤ 0,5
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978	-	Clor liber min 80% din clor total rezid.

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: 
Chimist

Validat,
Manager Laborator,

Raport chimie data emiterii: 25.10.2019
Intocmit....ch.pr. Zagorca Iftime.....

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408


Nota
Acest raport cuprinde 2 pagini.
Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare
Rezultatul se refera numai la proba analizata
Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsps@asp-caras.ro cod operator 711

PGL-19 BA-11.ed.5./rev. 0



RAPORT DE INCERCARE APA

Nr....1053...

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – RETEA -CLORINATA

Beneficiar :COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR.1

Locatia sursei: CIMITIR- BINIS

Proba recoltata de: GHEORGHE RADU, la data:23.10.2019, ora:08:10

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019 /10:10

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 11:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---------------	---------------	---------------------------

REZULTAT EXAMEN MICROBIOLOGIC:

Parametrii analizati	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	Valori normal admise Lege 458/2002 Republicata in 2011
Nr.total colonii la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total colonii la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-LM-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-LM-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-LM-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-LM-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100ml	SR ISO 16266/2008 PS-LM-14	-	0

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

Dr. SILADI MIHAELA
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Validat,

Manager Laborator,

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
COD: A56156

Raport microbiologie data emiterii:25.10.2019

Intocmit: As. Florea Maria

Nota

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36
www.asp-caras.ro
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PGL-19 BA-11 ed.5 /rev. 0



RAPORT DE INCERCARE APA

Nr....1057.....

Ziua....23...Luna...10...An...2019.....

Apa analizata – RETEA CLORINATA- APA TRATATA

Beneficiar : COMUNA DOCLIN

Adresa: DOCLIN NR 1

Locatia sursei : CIMITIR BINIS

Proba recoltata de, PENELEA MARICEL , la data:23.10. 2019, ora: 08: 10

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 23.10.2019/10 : 20

Data/ora punerii in lucru: 23.10.2019/ 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

REZULTAT EXAMEN CHIMIC:


Parametrul	unitate de masura	Metoda de analiza	Valoare determinata	Valoare maxima admisa conform Legii 458/2002 Republicata in 2011
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001	< 0,021	max 0,5
Nitriti	(mg/l)	SR EN 26777/2002	< 0,014	max 0,5
Nitrati	(mg/l)	SR ISO 7890-3/2000	5,33	max 50
Oxidabilitate (Indice de permanganat)	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/01	2,04	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001	1,49	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008	2,91	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/97	418	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996	48	max 200
pH	Unitati de pH	SR ISO 10523/2012	7,796	≥ 6,5 ; ≤ 9,5
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978	-	≥ 0,1 - ≤ 0,5
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978	-	Clor liber min 80% din clor total rezid.

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic,conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: 
Iftime Zagorca
Chimist

Validat,
Manager Laborator,

Raport chimie data emiterii: 25.10.2019
Intocmit....ch.pr. Zagorca Iftime.....

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 721408


Nota

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.